




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСА КОНДИЦИОНЕРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУХООБМЕНА

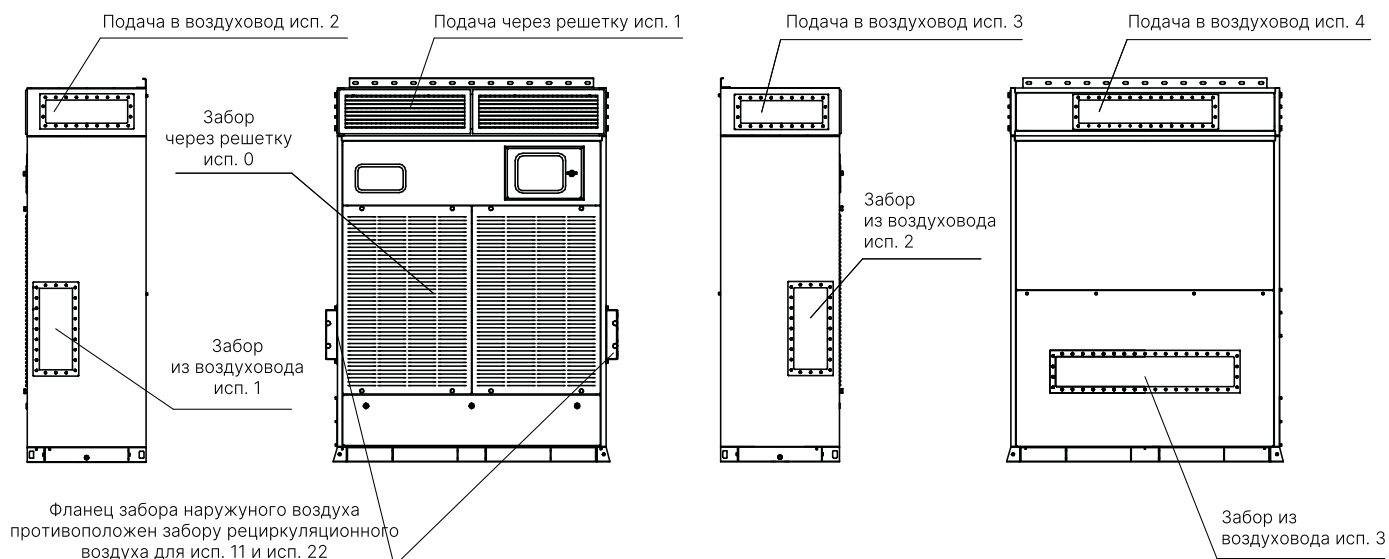


Вариант исполнения с пленумом
(вид сверху)



Вариант исполнения без пленума
(вид сверху)



Поддача в воздуховод исп. 0

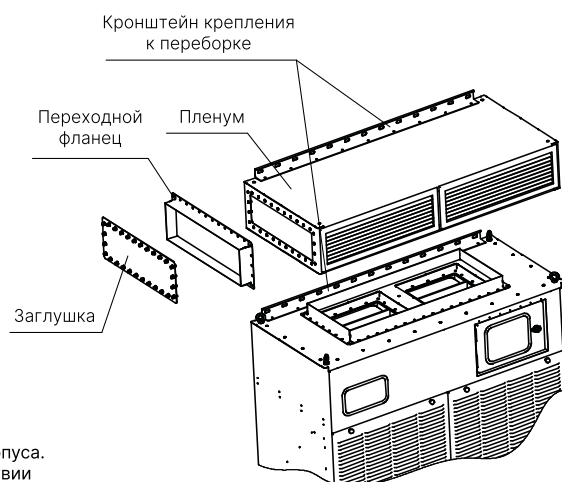

Примечание . Условные изображения приведены для выбора обозначения исполнения корпуса. Точные размеры и расположение фланцев присоединения наружного воздуха в соответствии с габаритным чертежом.